



GATEWAY FOR MICROTEMP SENTRALSTYRING OG MICROVARM

TYPE MSW4-10 - HUSK RIKTIG MASTER SOFTWARE VER 1.12 ELLER NYERE

Art.navn: GATEWAY MSW4-10 HVIT
Art.nr.: OJ 1043
El.nr.: 54 901 18
EAN kode: 5703502615509

☐ GENERELT

MSW4 er en gateway mellom Microtemp Sentralstyring og en WiFi ruter. Med denne løsningen kan du fjernstyre varmen via PC, nettbrett eller smarttelefon uavhengig av om du er hjemme eller borte.

Et enkelt brukergrensesnitt gjør det meget lett å endre temperaturen, justere sparetemperatortider, utvide komfortperioden eller sette anlegget i frostsikring, feriemodus eller auto. Løsningen er systemuavhengig og fungerer på alle plattformer.

Microtemp Sentralstyring med gatewayløsning er en enkel måte å sikre komfort i bolig og hytte, samtidig som den sørger for god driftsøkonomi.

☐ TEKNISKE DATA

Driftsspenning: 9Vdc Via 230Vac , 50Hz adapter

Maks sikringsstørrelse: 16A

Standby-effekt: 1,8W

Frekvensbånd: 868,3 Mhz

Overføringsrekkevidde: 15 meter innendørs

Driftstemperatur: 0 - 25°C

Forurensningsgrad: 2

Overspenning: Kat. II

Kapsling: IP 20
(Kun forfra med deksel etter innbygging i boks)

Mål (H x B x D): 84 x 84 x 58 mm

Display: 25 x 84 mm, segment

EU-registrert design: 001534462-0001/2 Iht. EN 60730-2-9 Automatisk handling type 1

☐ MICROTEMP SENTRALSTYRING

Microtemp Sentralstyring er et komplett varmestyringssystem som er lett og raskt å installere. Systemet kan styre varmekabler, MicroVarm varmeovner, motorvarmere m.m. og passer like godt til nybygg og rehabilitering som til varmestyring i hytter.

Systemet består av 5 forskjellige enheter som kommuniserer trådløst med hverandre. En master kan styre inntil 32 stk. termostater for gulvvarme, termostater for MicroVarm varmeovner og/eller relémoduler.

Systemet er meget brukervennlig og sørger for maks komfort med minimum energiforbruk.

MONTERING


Gatewayen er beregnet for påveggsmontering og tilkobles ruteren ved hjelp av en Cat 5 kabel for å få tilgang til WiFi anlegget og Internett. Kontakten mellom Gatewayen og Masteren (hovedtermostaten) i Microtemp Sentralstyring er trådløs.

Gatewayen leveres komplett med Cat 5 kabel på 0,5 meter og spenningsforsyning.


Når varmen skal styres over Internett må ruteren i anlegget være "åpen" for kommunikasjon utenfra og inn på anlegget. Gatewayen kommuniserer på port 80. Anlegget må være tilknyttet en dynamisk DNS-server eller ha en statisk IP-adresse.

PRINSIPPSKISSE

Toveis, trådløs kontakt.

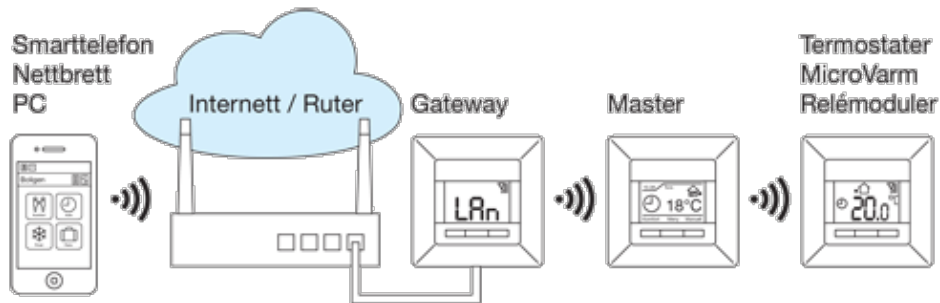

MÅLSKISSE

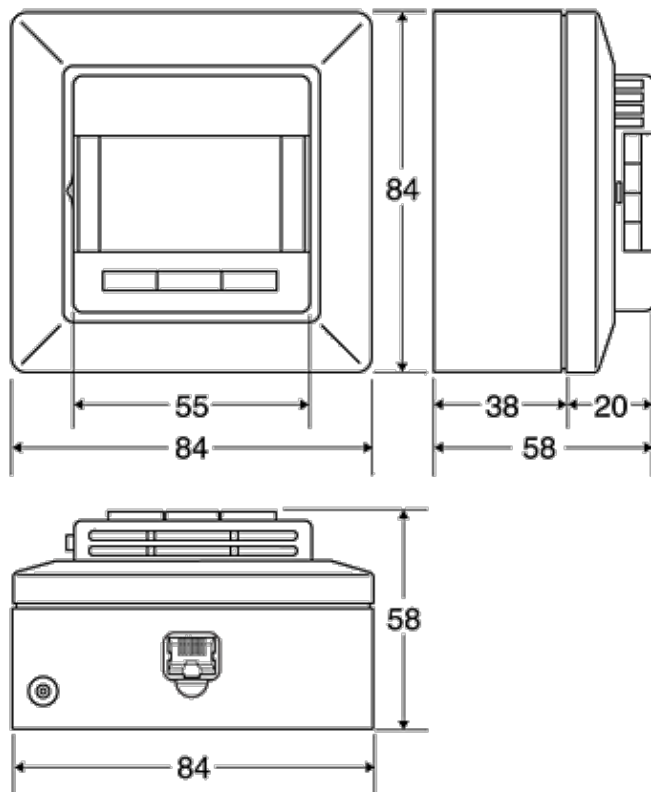

MASTER SOFTWARE

Legg merke til at Master-enheten i Microtemp Sentralstyring må ha software versjon 1.12 eller nyere for å kommunisere med Gateway.

